


# **AUTINOR**

#### Manuel de l'installateur

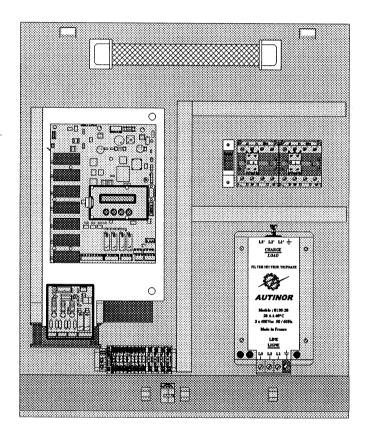

Variation de fréquence

# MLI SCALAIRE

#### **AVERTISSEMENTS**

Ce document est réputé exact à la date de parution. Il est lié à la version du logiciel indiquée en page de couverture, toutefois cette version peut évoluer sans influencer le contenu de la présente documentation qui pourra être modifié sans préavis.

Les informations qu'il contient ont été scrupuleusement contrôlées. Cependant AUTINOR décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Si vous constatez une inexactitude ou une imprécision, si vous avez des suggestions, vous pouvez communiquer vos remarques <u>par écrit</u> (courrier et/ou télécopie) à :

Société **AUTINOR** Z.A. Les Marlières 59710 AVELIN

**(33)** 03-20-62-56-00

**2** [33] 03-20-62-56-41

Cette documentation est la propriété de la société AUTINOR auprès de laquelle elle peut être acheté (à l'adresse ci-dessus). Elle peut néanmoins être librement reproduite pour communiquer les informations qu'elle contient à toute personne dont la fonction le justifie.

Seule sa reproduction intégrale, sans addition ni suppression est autorisée.

En cas de citations devront, au moins, être mentionnés:

- le nom de la société AUTINOR.
- la version du logiciel auquel elle correspond.
- le numéro et la date de l'édition originale.

#### **COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les exigences essentielles de la Directive Européenne 89/336/CEE relative à la Compatibilité Electromagnétique (CEM).

L'équipement MLI SCALAIRE n'est qu'un composant de l'installation ; il n'est donc pas soumis à l'obligation du marquage  $C \in C$  prévu par cette directive. Cependant, pour vous permettre de rédiger en toute tranquillité la <u>déclaration de conformité prévue par la directive</u>, et conformément aux règles professionnelles, tous les équipements AUTINOR sont livrés avec un *engagement de conformité*. Votre déclaration de conformité ne peut cependant s'appuyer sur cet engagement

que si l'équipement MLI SCALAIRE est installé en suivant <u>intégralement</u> les consignes données dans la présente documentation.

© Copyright 1999 AUTINOR Tous droits réservés.

# TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE	6
LIMITES D'UTILISATIONS	
ACTIVATION DE LA VARIATION DE FRÉQUENCE	8
FIXATION DE L'ARMOIRE EN MACHINERIE	11
POSITION ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION DE L'ARMOIRE (1/3)	12
LOCALISATION DES COMPOSANTS ET RÔLES DES FUSIBLES.	15
LOCALISATION ET RACCORDEMENT DES BORNIERS (1/2)	16
CONSEIL A LA MISE SOUS TENSION (1/2)	18
LE DISPOSITIF DE PARAMÉTRAGE / DIAGNOSTIC	20
EXPLICATION DES ENTREES (1/2)	31
EXPLICATION DES SORTIES	33
EXPLICATION DES VARIABLES (1/2)	34
LISTE DES PARAMETRES ET ARCHIVAGE	36
LISTE DES ENTREES / SORTIES	38
SCHÉMAS ÉLECTROMÉCANIQUES (1/4)	39
ANNEXE DE RACCORDEMENT	43
LISTE DES CODES DE DEFAUTS	45

#### **PREAMBULE**

#### Rappel réglementaire pour la manutention :

Quel que soit la nature de la charge, les opérations de manutention sont sources de risques (heurt, chute, écrasement,...). Chaque fois que cela est possible, préférez la manutention mécanique à la manutention manuelle. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, respectez la réglementation qui la régit.

Au niveau européen, cette réglementation est constituée des textes transposant la Directive 90/269/CEE, Directive du Conseil du 19 Mai 1990 « concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à la manutention manuelle des charges comportant des risques, notamment dorsaux-lombaires, pour les travailleurs. »

En France, la réglementation de la manutention manuelle est constituée des textes suivants :

- Code du travail article R 231-72 (Décret n° 92-958 du 3 Septembre 1992 transposant en droit français la directive européenne 92/269/CEE)
  - « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable... un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. »
- Décret n° 95-826 du 30 Juin 1995, Titre 1<sup>er</sup> article 8 « fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs »
  - + Circulaire de mise en oeuvre DRT 96/3 du 25 Mars 1996
  - « ... Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ... doivent être effectués par au moins deux travailleurs ; »

complétée par la norme française NF X 35-109 qui donne des recommandations plus précises qui prennent en compte les paramètres suivants : âge du travailleur, nature de la tâche (occasionnelle ou répétitive), charge unitaire, distance parcourue :

	Port de charge occasionnel	Port de charge grépétitif
Homme 18 / 45 ans	30 kg	25 kg
Homme 45 / 60 ans	25 kg	20 kg

#### Sécurités :

Respecter les consignes qui vous ont été données par votre hiérarchie pour l'utilisation des équipements de protection individuel (gants, chaussures, lunettes ..., dispositif anti-chute).

#### LIMITES D'UTILISATIONS.

La Variation de Fréquence MLI SCALAIRE pilote des moteurs d'ascenseur dont la vitesse peut atteindre 1 m/s.

La Variation de Fréquence MLI SCALAIRE est capable de générer 5 vitesses, V2, V1, V0, VINS et VISO.

#### **GAMME DES PRODUITS MLI SCALAIRE:**

	Valeurs Maximales
Modèle 2 :	<b>18</b> A en 415V - <b>10</b> ch - <b>7,4</b> kW
Modèle 3 :	<b>27</b> A en 415V - <b>15</b> ch - <b>11</b> kW
Modèle 4 :	<b>36</b> A en 415V - <b>20</b> ch - <b>15</b> kW
Modèle 5 :	<b>48</b> A en 415V - <b>27</b> ch - <b>20</b> kW
-Modèle <b>6</b> :	63 A en 415V - 35 ch - 26 kW
Modèle 7 :	81 A en 415V - 45 ch - 33 kW
Modèle 8 :	<b>108</b> A en 415V - <b>60</b> ch - <b>44</b> kW
Modèle 9 :	<b>144</b> A en 415V - <b>80</b> ch - <b>59</b> kW

Les variateurs de fréquence MLI SCALAIRE sont tous équipés de filtre secteur, moteur, résistances de récupération et contacteurs de puissance.


#### **ACTIVATION DE LA VARIATION DE FRÉQUENCE.**

Pour que la régulation de vitesse puisse s'activer, il faut, en plus de la chaîne des sécurités établie, qu'elle reçoive du contrôleur de manoeuvre :


• l'orientation Montée ou Descente, la vitesse de Déplacement (V2, V1, Vins, Viso ou V0),

#### DÉPLACEMENT EN VITESSE V2 :

Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en grande vitesse V2, il activera simultanément les Entrées V2, V0 et MO ou DE.

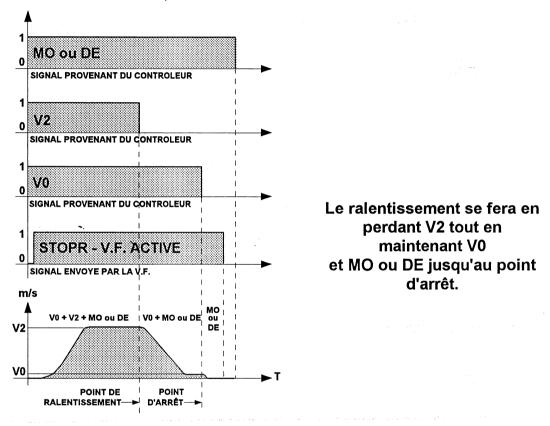


La demande de ralentissement (perte de V2) devra s'effectuer au point correspondant à la distance de décélération (**DV2**) lue dans le graphique ci-dessous, majorée de 10 centimètres parcourus en V0.

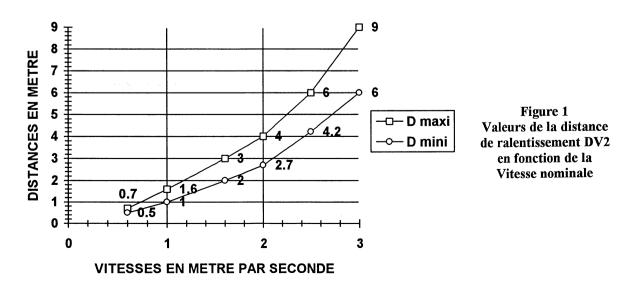

#### **DÉPLACEMENT EN VITESSE V1:**

\* Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse V1, il activera simultanément les Entrées V1, V0 et MO ou DE.

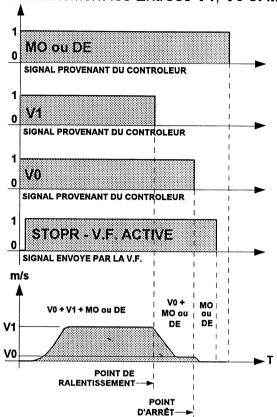


Le ralentissement se fera en perdant V1 tout en maintenant V0 et MO ou DE jusqu'au point d'arrêt.

#### Remarque:

En cas d'Inspection, on perdra simultanément V1 et V0 pour effectuer l'arrêt sur le frein.

#### **DÉPLACEMENT EN VITESSE VO:**


\* Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse V0, il activera simultanément les entrées V0 et MO ou DE.

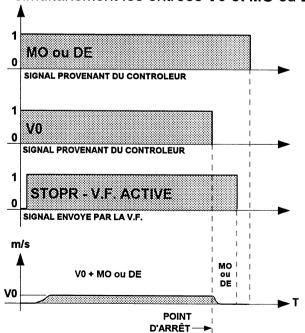

V0 disparaîtra au point d'arrêt.

Les entrées de demandes de mouvements V0, V1, V2, MONTEE et DESCENTE se font par l'intermédiaires de coupleurs Optoélectroniques pouvant recevoir des signaux alternatifs ou continus de 24 à 220 Volts.

# DESCRIPTION DE LA SEQUENCE DES SIGNAUX DU DEMARRAGE EN GRANDE VITESSE V2 JUSQU'A L'ARRET.

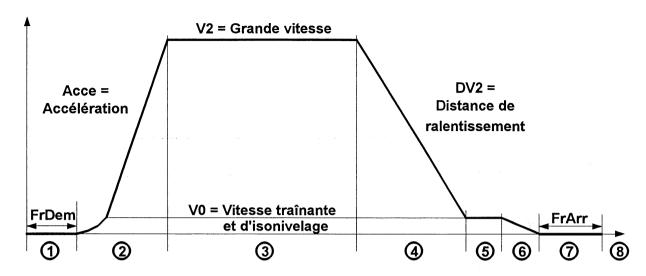


- 1. Lorsque la manoeuvre a déterminé qu'elle peut utiliser la grande vitesse V2, elle active V2, V0 et donne l'orientation Montée ou Descente. La Variation de Fréquence ayant reçu une demande de mouvement, fait coller le contacteur de Ligne L puis, environ 200ms plus tard, le contacteur de sécurité S. Le collage de L et S permet de faire lever le frein pendant qu'est effectuée une stabilisation électrique du rotor pour éviter tout dévirage. Cette stabilisation électrique dure la valeur programmée dans le paramètre « FrDem » (Tempo de Frein au Démarrage).
- 2. On commence à appliquer les tensions à basses fréquences et l'appareil accélère. L'accélération dure le temps programmé dans le paramètre « Acce » (Accélération).
- 3. L'appareil a atteint la vitesse correspondant à la valeur programmée dans « V2 » (Grande Vitesse).
- 4. Le point de ralentissement arrive, le signal V2 disparaît mais V0 demeure ainsi que MO ou DE. La cabine décélère selon la distance programmée dans le paramètre « DV2 » (Distance de Ralentissement en V2) pour atteindre la vitesse V0 (Vitesse traînante).
- **5.** La vitesse **V0** est atteinte, on la maintient en maintenant les signaux **V0** et **MO** ou **DE** jusqu'au point d'arrêt.
- **6.** Le point d'arrêt arrive, le signal **V0** disparaît tout en maintenant l'orientation **MO** ou **DE** et la transition de **V0** à la vitesse nulle commence.
- 7. Quand la vitesse nulle est atteinte, la Variation de Fréquence stabilise électriquement le rotor pendant le temps programmé dans le paramètre « FrArr » (Tempo de Frein à l'Arrêt).
- 8. La Variation de Fréquence MLI SCALAIRE fait tomber le frein en désactivant les contacteurs L et S. Un contact de L ou de S (STOPR) informe la manoeuvre que le mouvement est terminé et ce afin de désactiver l'orientation MO ou DE et d'ouvrir les portes.

#### REMARQUE:

Les étapes (5), (6), (7) et (8) ont volontairement été exagérées afin d'éclaircir le dessin.

#### FIXATION DE L'ARMOIRE EN MACHINERIE.

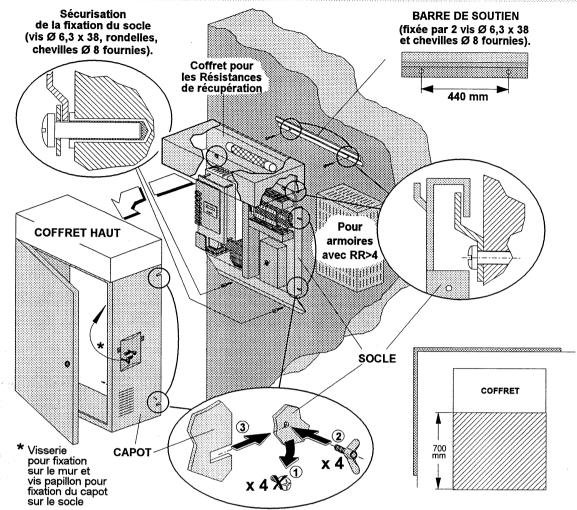

Dimensions des coffrets à porte à charnières réversible.

- Modèles 2, 3, 4, 5\*, 6\*: L = 562 mm, H = 680 mm, P = 285 mm.
   \* Avec coffret déporté pour résistance : L = 320 mm, H = 600 mm, P = 250 mm.
- Modèles 7, 8 et 9 : L = 800 mm, H = 1200 mm, P = 400 mm.

Remarque: La barre de soutien est montée, pour le transport, sur les goujons prévus pour la fixation de la jupe. L'entrée des canalisations ou des câbles se fait par le dessous.

# N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions de la Norme EN 81-1 § 6.3.2.1 :

#### 6.3 Construction et équipement des locaux de machine

#### 6.3.2 Dimensions

**6.3.2.1** Les dimensions du local doivent être suffisantes pour permettre au personnel d'entretien d'accéder en toute sécurité et facilement à tous les organes, notamment aux équipements électriques.



En particulier, les exigences suivantes doivent être satisfaites,

- a) Une surface libre horizontale, devant les tableaux et armoires. Cette surface est définie comme suit ;
- profondeur, mesurée à partir de la surface extérieure des enveloppes, au moins 0,7 m. Cette distance peut être peut être réduite à 0,6 m au niveau des organes de commande (poignées, etc.) faisant saillie;
- largeur, la plus grande des 2 dimensions suivantes :
  - 0,5 m
  - largeur totale de l'armoire ou du tableau ;
- b) une surface libre horizontale minimale de 0,5 m x 0,6 m pour l'entretien, la vérification des parties en mouvement où cela est nécessaire et, le cas échéant, la manoeuvre de secours manuelle (12.5.1);
- c) les accès à ces surfaces libres doivent avoir une largeur minimale de 0,5 m. Cette valeur peut être réduite à 0,4 m si aucun organe en mouvement ne se trouve dans cette zone.

#### POSITION ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION DE L'ARMOIRE (1/3)

Lorsque la machinerie supporte ou se situe à proximité d'une <u>antenne de réception de Radio ou de Télévision</u>, veillez à ne pas placer le coffret dans la zone de réception de l'antenne (figure 2).

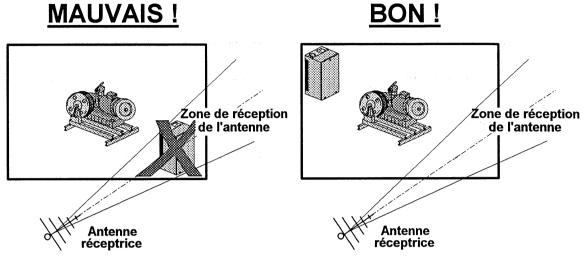


Figure 2 Emplacement du variateur de fréquence à l'extérieur de la zone de réception de l'antenne

Si vous ne pouvez trouver, pour le coffret de la Variation de Fréquence, un emplacement satisfaisant, <u>faites déplacer les antennes!</u> Si ce n'est pas possible, contactez **AUTINOR** qui envisagera, avec le propriétaire, des mesures à prendre, conformément à ce que prévoit la Norme EN 12015 et EN 12016 famille de produit Ascenseurs, Escaliers mécaniques et Trottoirs roulants:

#### PRÉCAUTIONS A PRENDRE.

1. L'arrivée Force L1, L2, L3 + Terre ( Vert Jaune ) doit passer dans un même câble multiconducteurs.



2. La liaison Force de la Variation de Fréquence MLI SCALAIRE - MOTEUR (11, 12, 13 + Terre ) doit passer dans un même câble multiconducteurs. Même lorsque le câble moteur est protégé mécaniquement par un tube ou une goulotte métallique, l'utilisation d'un câble blindé est indispensable pour limiter les perturbations. Le blindage doit être composé au minimum d'une tresse, l'augmentation du nombre de tresses améliore l'efficacité du blindage. Le câble doit être souple pour faciliter son installation dans la machinerie et doit en outre satisfaire aux prescriptions de la Norme EN 81.

Pour être pleinement efficace, le blindage doit être relié <u>simultanément</u> au socle métallique de l'armoire et à la carcasse métallique du moteur.

De surcroît, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire, il convient d'espacer au maximum le câble moteur du câble d'alimentation triphasée pour limiter les effets de couplage; pour la même raison, il convient aussi d'espacer les câbles véhiculant des courants forts de ceux dans lesquels circulent des courants faibles. Ces deux types de câble ne doivent donc pas être placés dans les même goulottes, métalliques ou non, ni traverser la tôle par les même ouvertures.

# PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION (2/3)


#### En aucun cas, la tresse de blindage ne remplace le conducteur de protection Jaune-Vert.

<u>CONSEIL</u>: Pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser, pour la connexion côté moteur, un presse-étoupe métallique avec contact de blindage permettant d'obtenir une liaison électrique efficace entre la tresse et la carcasse (voir figure ci-dessous).


Dans le cas où la boite à bornes du moteur est en matériau isolant, l'utilisation de presse-étoupe métallique est évidemment inutile. La tresse de blindage doit alors être reliée au plus court à la borne de terre du moteur.

#### • Raccordement conventionnel:

#### Coté armoire :





Remarque: Espacer au maximum le câble moteur du câble secteur à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire.

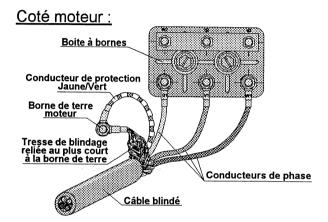

Remarque: Les conducteurs ne doivent être dégagés de la tresse de blindage qu'à l'intérieur de la boîte à bornes.


#### Raccordement avec presse-étoupe :



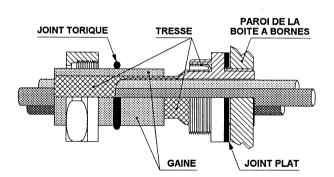

3. Les autres liaisons de la Variation de Fréquence MLI SCALAIRE - MOTEUR, à savoir le frein (+FR et -FR), la sonde thermique (0V, STH) peuvent circuler côte-à-côte mais éloignées d'au moins 10 cm du câble d'alimentation force.

#### **EXEMPLE D'IMPLANTATION:**

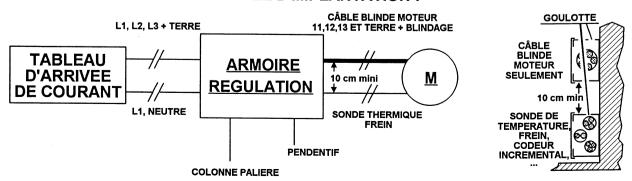

On vérifiera que le câble se raccordant au tableau d'arrivée de courant ne circule pas à proximité de la liaison MLI SCALAIRE - MOTEUR.

#### UTILISATION DES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS AVEC DES VARIATEURS DE FRÉQUENCE (3/3)

Tout d'abord, il convient de rappeler que :

- la Directive Basse tension indique explicitement que les installations électriques des ascenseurs sont exclues de son champ d'application, et que donc la norme relative aux installations électriques (norme NF C 15-100 en France), ne s'applique que jusqu'aux bornes d'entrée de l'interrupteur principal de l'installation d'ascenseur (cf. EN 81 § 13.1.1.2);
- néanmoins, la sécurité des personnes doit évidemment être assurée et que, pour ce faire, on s'appuie, autant que possible sur les prescriptions de norme C 15-100 compte tenu des impératifs propres aux ascenseurs.

La norme C 15-100 § 532.2.1.3 indique que :

« Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis et les circuits électriques divisés de telle manière que tout courant de fuite à la terre susceptible de circuler durant le fonctionnement <u>normal</u> des appareils ne puisse provoquer la coupure intempestive du dispositif. »

Les variateurs de fréquence AUTINOR ont un courant de fuite normal d'environ 60 mA à l'arrêt ou à vide et d'environ 300 mA en charge. Il est donc recommandé d'alimenter le moteur par un disjoncteur différentiel de courant différentiel assigné (= « sensibilité »)  $I\Delta_n = 500$  mA.

Par ailleurs, la norme C 15-100 indique que dans le cas d'installations électriques câblées conformément au schéma TT (installations alimentées par le réseau électrique public), la protection des personnes contre les contacts indirects par disjoncteurs à courant différentiel résiduel implique le respect d'une relation qui lie le courant différentiel assigné  $I\Delta_n$  du disjoncteur à la tension limite conventionnelle de contact  $U_{\mathbb{C}}$  et à la résistance de la prise de terre :

$$I\Delta_n * R_A \le U_L$$
 (NF C 15-100 § 532.2.4.2)

La protection des personnes peut donc être assurée par un disjoncteur différentiel de sensibilité égale à 500 mA, à condition que la résistance de la prise de terre du bâtiment soit au plus égale à  $100 \Omega$  dans le cas d'une installation d'ascenseur, pour laquelle la tension limite conventionnelle de contact  $U_L$  est de 50 V. Il appartient au propriétaire de fournir à son électricien la valeur de la résistance de cette prise de terre, de façon que cet électricien puisse s'assurer que la sensibilité du différentiel assure une protection correcte des personnes contre les contacts indirects.


Si la résistance de la prise de terre est supérieure à  $100 \Omega$ , l'électricien pourrait utiliser un disjoncteur différentiel de type S ayant un courant différentiel assigné de 300 mA, qui permettra d'assurer la protection des personnes contre les contacts indirects pour une résistance de prise de terre pouvant s'élever jusqu'à  $167 \Omega$ . Il conviendra néanmoins de s'assurer, dans ce cas, que le déplacement à pleine charge de l'ascenseur ne provoque pas de déclenchement intempestif du disjoncteur.

A titre indicatif: Il est possible d'obtenir une résistance de prise de terre de l'ordre de 25  $\Omega$  avec un piquet de terre de 2 m de long enfoncé dans un sol de type argileux (résistivité moyenne 50  $\Omega$ .m):

$$R_A = \frac{\rho}{1} = \frac{50}{2} = 25 \Omega$$

Il est donc vraisemblable que la résistance de la prise de terre du bâtiment est suffisamment faible pour permettre l'utilisation d'un disjoncteur différentiel de 500 mA.

#### LOCALISATION DES COMPOSANTS ET RÔLES DES FUSIBLES.

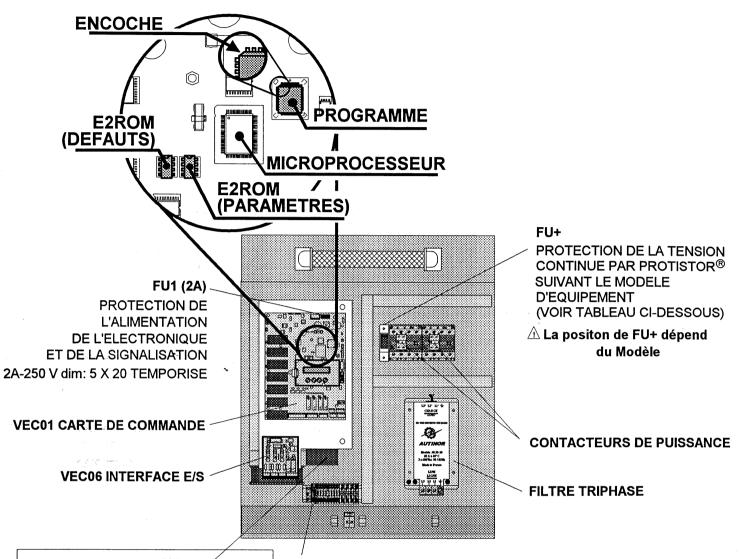

# VEC10 CAPTEUR DE COURANT

Si vous deviez être amené à changer le capteur de courant il est IMPERATIF pour le raccorder de suivre un chemin de câblage identique

#### FuVe

PROTECTION
DU VENTILATEUR
DE REFROIDISSEMENT
DES TRANSISTORS
0,5A-250 V dim: 5 X 20 RAPIDE

#### **ATTENTION !!!**

N'UTILISEZ QUE DES PROTISTORS ® SUPPORTANT 600V


ET SPECIALEMENT CONÇUS POUR PROTEGER LES SEMI-CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE FUSIBLES DIFFERENTS EST DANGEREUSE

ET POURRAIT ENTRAINER LA DESTRUCTION


ET POURRAIT ENTRAINER LA DESTRUCTION DES TRANSISTORS DE PUISSANCE EN CAS DE SURCHARGE ELECTRIQUE OU DE COURT-CIRCUIT!!!

MODELE	PROTISTOR®
N°2	25 A (10x38)
N°3	40 A (14x51)
N°4	50 A (14x51)
N°5	63 A (22x58)
N°6	80 A (22x58)

#### LOCALISATION ET RACCORDEMENT DES BORNIERS (1/2).

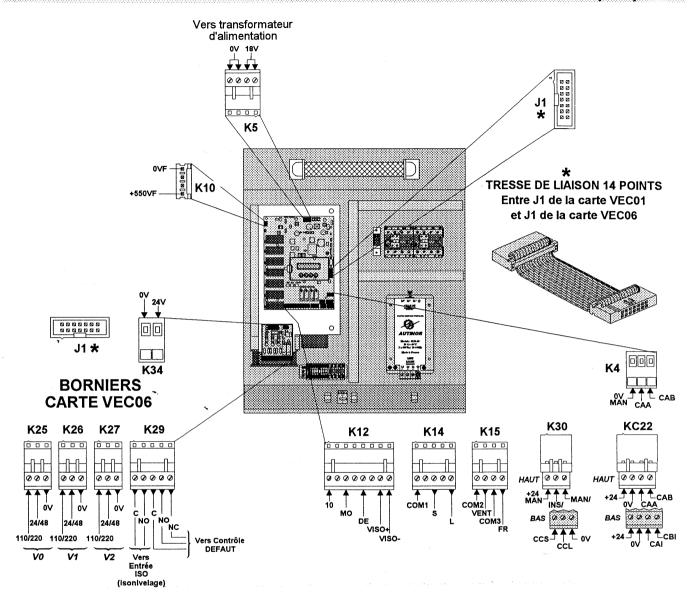


#### **BORNIER ELECTROMECANIQUE**

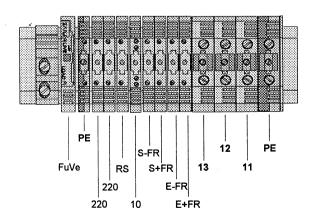

# LOCALISATION ET RACCORDEMENT DES BORNIERS (2/2).

**ALIMENTATION** 

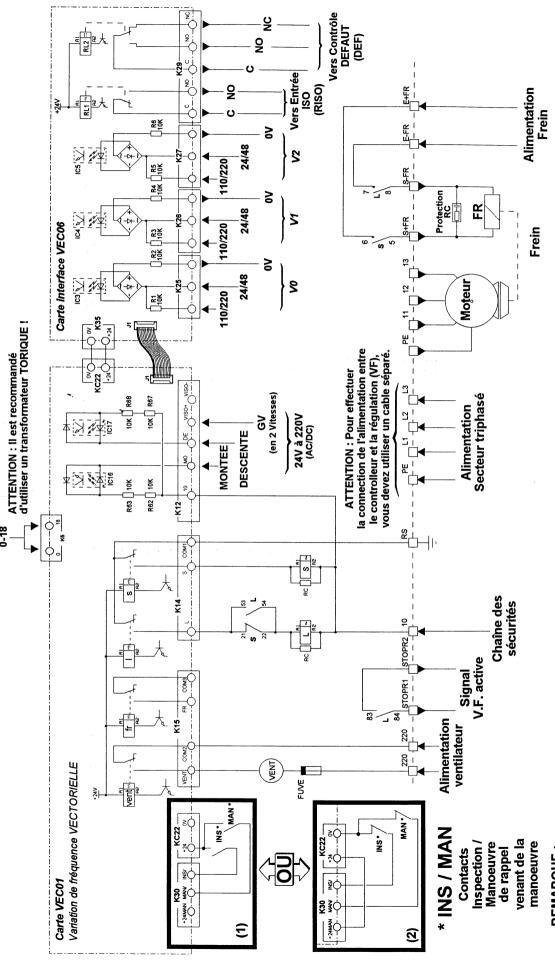

# REMARQUE:

- (1) Si V1 = Vins, pontez INS/ (K30) et +24 (KC22)
- (2) En l'absence de Manoeuvre de rappel, pontez MAN/ (K30) et INS/ (K30)

#### CONSEIL A LA MISE SOUS TENSION (1/2).

#### Mettez sous tension:

• Les LEDs visualisant les transistors sont allumées en vert.

#### **COUPEZ LA CHAÎNE DES SECURITES!**


Pour utiliser le module de paramétrage/diagnostic, reportez vous page 20.

#### Contrôle de la commande des transistors :

1) A l'adresse 041, écrivez 55




LES LEDS DEVIENNENT ROUGE.

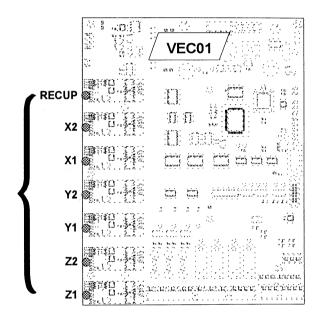

2) A l'adresse 041, écrivez 00




LES LEDS REDEVIENNENT VERTE.

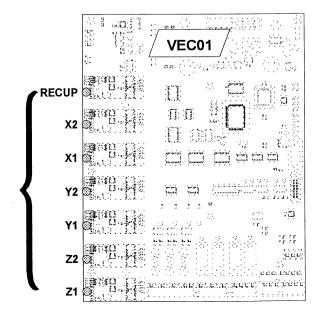

#### CONSEIL A LA MISE SOUS TENSION (2/2).

#### Contrôle de la tension aux bornes des condensateurs :

#### **COUPEZ LA CHAÎNE DES SECURITES!**

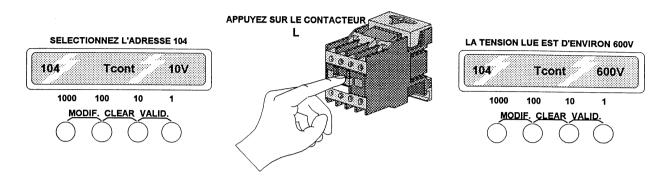

#### Contrôle des capteurs de courant VEC10 :

• Vérifiez aux adresses 12A et 12E si la valeur est comprise entre 500 et 524 ( page 35). Si les valeurs ne sont pas cohérentes, vérifiez le branchement du connecteur K8.

Vérifier la cohérence des paramètres ⇒ page 36.

#### RETABLIR LA CHAÎNE DES SECURITES!

Essayez de faire un mouvement en *Montée* puis en *Descente*, et vérifiez que l'appareil démarre dans le sens souhaité.

#### **DÉFAUTS ÉVENTUELS:**

Il se peut que le système vous indique le ou les codes de défaut suivant :

- 100 : Surintensité du moteur :
  - ♦ Inversez deux phases du moteur.
- 62 : Défaut capteur O03 (si capteur O03)
- 17 : Défaut de phase ou inversion du contrôleur (si capteur 003)

#### LE DISPOSITIF DE PARAMÉTRAGE / DIAGNOSTIC

Ce chapitre contient les informations qui vous permettront d'adapter le fonctionnement de la variation de fréquence aux conditions spécifiques de l'ascenseur sur lequel elle est installée.


Cette adaptation est contrôlée par des <u>paramètres</u>, que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins par l'intermédiaire du module de paramétrage/diagnostic décrit plus bas au paragraphe L'accès aux paramètres.

Les paramètres sont mémorisés dans une mémoire de type particulier appelée *EEPROM* <sup>1</sup> (ou E2PROM) qui conserve les informations même lorsque l'équipement est mis hors tension.

Chaque paramètre est repéré par un <u>nom abrégé</u> et une <u>adresse</u> qui correspond à la position à laquelle il est mémorisé dans la mémoire EEPROM.

#### L'ACCÈS AUX PARAMÈTRES


Comme indiqué plus haut, vous pouvez visualiser et modifier les paramètres par l'intermédiaire du module de paramétrage/diagnostic; ce dernier, est constitué d'un boîtier comportant un afficheur à cristaux liquides de 16 caractères et de quatre boutons poussoirs, il est raccordé sur la carte **VEC01** par l'intermédiaire d'un cordon standard Mâle/Femelle Sub-D 9 pt.

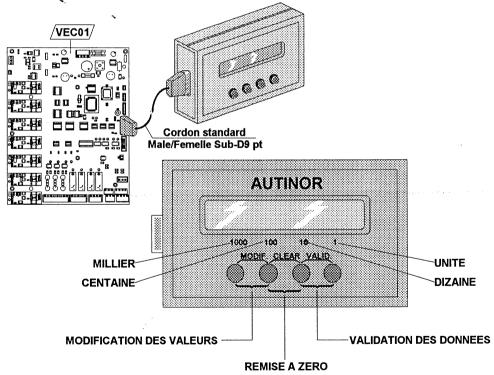

<sup>1</sup> EEPROM est l'abréviation de Electrically Erasable Programable Read Only Memory qui signifie Mémoire programmable à lecture seule, effaçable électriquement.

#### Pour accéder aux paramètres et aux informations Entrées-Sorties

Mettez l'équipement sous tension, le module affiche :



Chaque impulsion sur le bouton 1 augmente de 1 la valeur visualisée.

Chaque impulsion sur le bouton 10 augmente de 10 la valeur visualisée.

Chaque impulsion sur le bouton 100 augmente de 100 la valeur visualisée.

Chaque impulsion sur le bouton 1000 augmente de 1000 la valeur visualisée.


#### Choix de la langue

Le module de paramétrage/Diagnostic est préréglé dans la langue du pays de destination de l'équipement.


Quatre possibilités vous sont offertes pour dialoguer dans votre langue, elles apparaissent à l'adresse **027** sous cette forme :

#### FRANCE, ENGLISH, DEUTSCH, ESPAÑOL.


Appuyez 2 fois sur le bouton 10, puis 7 fois sur le bouton 1.




Appuyez sur les boutons MODIF. simultanément



Appuyez sur le bouton 1 et choisissez la langue désirée.




Mémorisez la langue désirée dans le module en appuyant sur les boutons VALID simultanément



Le langage utilisé dans notre exemple par le module sera l'anglais


#### Transfert des paramètres stockés dans la V.F. vers l'outil de diagnostic.

Appuyez sur les 2 boutons extrêmes afin de faire apparaître « LECTURE PARAM. »




Validez en appuyant sur « VALID »


..... Transfert




Appuyez sur les 2 boutons extrêmes afin de revenir en mode normal




Note : Vous pouvez stocker dans l'E²ROM du boîtier les paramètres de 4 appareils, respectivement aux adresses 00, 40, 80 et C0 du boîtier. Pour cela appuyez sur les 2 boutons extrêmes puis appuyer sur les 2 boutons MODIF et changer le chiffre de droite en 00, 40, 80 ou C0 à l'aide du bouton 10 puis validez.

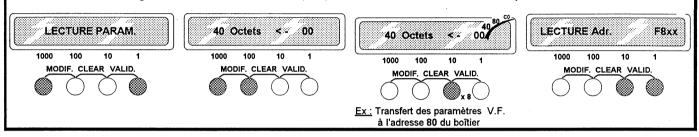


#### Transfert des paramètres stockés dans l'outil de diagnostic vers la V.F.







Afficher
« ECRITURE PARAM. »
à l'aide du bouton 1




Validez en appuyant sur
« VALID »
..... Transfert



Appuyez sur les 2 boutons extrêmes afin de revenir en mode normal




Note: Vous pouvez transférer dans l'E²ROM de la V.F. les paramètres stockés aux adresses 00, 40, 80 ou C0 du boîtier VEC03. Pour cela appuyez sur les 2 boutons extrêmes, sur le bouton 1 afin de passer en mode « ECRITURE » puis appuyer sur les 2 boutons MODIF et changer le chiffre de droite en 00, 40, 80 ou C0 à l'aide du bouton 10 puis validez.

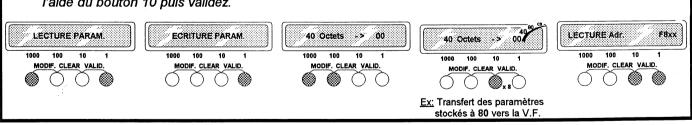

#### Rappel d'une adresse


Lorsqu'en cours de modification vous avez oublié l'adresse et la valeur précédemment visualisée, le module de Paramétrage/Diagnostic met à votre disposition un moyen pour retrouver cette adresse : il suffit d'appuyer sur les touches **MODIF**.




#### Modification des paramètres

Après avoir sélectionné la langue souhaitée (voir page précédente) vous pouvez accéder aux paramètres et si vous le désirez, les modifier.


Remettez l'affichage à l'adresse 000 en appuyant simultanément sur les boutons CLEAR




Appuyez 5 fois sur le bouton 10 pour obtenir la vitesse souhaitée.




Vous désirez modifier la vitesse V2, affichez l'adresse 004 à l'aide du bouton 1



Appuyez sur les boutons MODIF simultanément



Mémorisez la nouvelle vitesse dans le module en appuyant sur les boutons VALID simultanément




#### En mode bâtonnets

Vous pouvez accéder aux options grâce aux bâtonnets et si vous le désirez, les modifier.


Bât0: IG, Bât1: NOBAND, Bât2: BATERI, Bât3: MLI, Bât4: RETSEC, Bât5: APPDIR, Bât6: D65°, Bât7: ML220V

Remettez l'affichage à l'adresse 000 en appuyant simultanément sur les boutons CLEAR




Appuyez sur le bouton 10 pour obtenir le bâtonnet souhaité.


Par exemple : MLI 220V.




Affichez l'adresse 00E à l'aide du bouton 1




Appuyez sur le bouton 1 pour activer le bâtonnet 5.



Appuyez sur les boutons MODIF simultanément



Mémorisez la nouvelle donnée dans le module en appuyant sur les boutons VALID simultanément.



#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (1/7).**

#### • Adresse 000 : V0, Vitesse traînante V0.

A cette adresse, on programme la vitesse traînante qui peut également être utilisée en cas d'isonivelage.

Unité :	mètre par seconde (m/s)
Mini :	0,001 m/s <b>Maxi</b> : 0,199 m/s
Valeur usine :	1/10ème de V2 (m/s)

#### • Adresse 001 : ISO, Vitesse d'isonivelage.

A cette adresse, on programme la vitesse de remise à niveau en cas de décalage.

Unité :	mètre par seconde (m/s)
Mini :	0,000 m/s <b>Maxi:</b> < <b>V</b> 0
Valeur usine :	0,020 m/s

#### Adresse 002 : INS, Vitesse d'inspection.

A cette adresse, on programme la vitesse d'inspection qui peut être utilisée en vitesse intermédiaire si V1 n'est pas utilisée.

Cette vitesse est prise en compte lorsque l'entrée inspection (INS/ en K30) et activée (Led VINS allumée).

Unité :	mètre par seconde (m/s)
Mini :	0,20 m/s <b>Maxi :</b> 0,60 m/s
Valeur usine :	0,50 m/s

#### • Adresse 003 : V1, Vitesse intermédiaire V1.

A cette adresse, on programme la vitesse intermédiaire V1.

Unité :	mètre par se	econde (m/s)
Mini :	0,61 m/s	Maxi: < V2
Valeur usine :	Spécific	ité client

#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (2/7).**

#### Adresse 004 : V2, Grande Vitesse V2.

A cette adresse, on programme la grande vitesse.

l Unité :	mètre par seconde (m/s)
Mini:	> V1   Maxi:  04.00 m/s
Valeur usine :	
	Spécificité client

#### • Adresse 006 : VSy, Vitesse synchrone.

A cette adresse, on programme la vitesse de déplacement de la cabine lorsque le moteur tourne à sa vitesse de synchronisme.

- 1500 tr/min pour un moteur 4 pôles
- 1000 tr/min pour un moteur 6 pôles

l Unité :	mètre par seconde (m/s)
	0.000 m/s   Maxi:   9.999 m/s
Mini •	0.000 m/s   <b>Maxi:</b>   9.999 m/s
Valeur usine:	Spécificité client

#### Formule:

Calcul de la vitesse synchrone pour un moteur 1500 tr/min :  $VSy = \frac{\frac{1500}{60} \times \pi d}{\frac{1500}{100} \times \pi d}$ 

 $\pi$  = 3,14 - d = diamètre de la poulie - Mouflage = 1 ou 2 ou 4 Rapport de Réduction = Nb de tour moteur pour 1 tour de poulie.

#### Adresse 008 : DV2, Distance de ralentissement en V2.

A cette adresse, on programme la distance de ralentissement nécessaire pour la grande vitesse V2.

Unité :	mètre (m)
Mini :	0,000 m <b>Maxi:</b> 9,999 m
Valeur usine :	Spécificité client

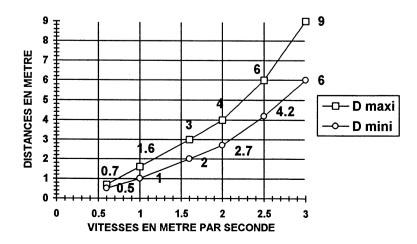


Figure 3
Valeurs de la distance
de ralentissement DV2
en fonction de la
Grande Vitesse

#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (3/7).**

#### Adresse 00A : Acce, Accélération.

A cette adresse, on programme le temps souhaité pour atteindre la vitesse V2.

Unité :	seconde (s)
Mini :	02,0 s <b>Maxi :</b> 25,5 s
Valeur usine :	03,0 s

#### Adresse 00B : FrArr, Temporisation de frein à l'arrêt.

A cette adresse, on programme le temps de stabilisation du rotor avant la retombée du frein.

Unité :	seconde (s)
Mini :	0,30 s <b>Maxi</b> : 0,80 s
Valeur usine :	0,5 s

#### Adresse 00C : FrDem, Temporisation de frein au démarrage.

A cette adresse, on programme le temps pendant lequel on stabilise le rotor pour que le frein se lève correctement avant le démarrage.

Unité :	seconde (s)
Mini :	0,00 s <b>Maxi</b> : 0,60 s
Valeur usine :	0,5 s

#### • Adresse 00D : Thermi, Thermique (Intensité de déclenchement).

A cette adresse, on programme l'intensité de déclenchement du relais thermique électronique. (depuis la version de programme V02)

Unité :	Ampère (a)
Mini :	a Maxi: a
Valeur usine :	Spécificité client

Le relais de protection thermique déclenche si le Courant moteur ( $I_{MOT}$ ) > Courant thermique ( $I_{TH}$ ) pendant un temps > 3,5 secondes ou si  $I_{MOT}$  > 1,5  $I_{TH}$ .

I<sub>MOT</sub> peut être visualisé à l'adresse 108 page 34.

#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (4/7).**

Adresse 00E : Opt, Option.

Bâtonnet 7: ML220V, MLIft 220V.

00E Opt 10000000

On programme le bâtonnet 7 à 1 lorsqu'on utilise la Variation de Fréquence Vectorielle sur un **réseau triphasé 220V**.

On programme le bâtonnet 7 à 0 lorsqu'on utilise la Variation de Fréquence Vectorielle sur un **réseau triphasé 400V**.

Bâtonnet 6 : D65°, Défaut T°>65°.

00E Opt 01000000

On programme le bâtonnet 6 à 1 pour augmenter le seuil de détection de température du radiateur à 65°C au lieu de 60°C.

On programme le bâtonnet 6 à 0 pour rester à un seuil de détection de 60°C.

Bâtonnet **5** : Non utilisé.

00E Opt 00100000

Bâtonnet 4 : RETSEC, Retard sur contacteur sécurité.

00E Opt 00010000

On programme le bâtonnet 4 à 1 lorsqu'on souhaite filtrer les rebonds des contacts du contacteur S au démarrage quand ceux-ci sont utilisés en coupure d'alimentation du moteur.

On programme le bâtonnet 4 à 0 lorsque aucun contact de S n'est utilisé dans la commande moteur.

Bâtonnet 3 : MLI, V.F. + ARMOIRE « NON AUTINOR ».

00E Opt 00001000

On programme le bâtonnet 3 à 1 lorsqu'on souhaite associer le variateur de fréquence MLI SCALAIRE à une armoire autre qu'AUTINOR.

On programme le bâtonnet 3 à 0 lorsqu'on souhaite associer le variateur de fréquence MLI SCALAIRE à une armoire AUTINOR fonctionnant avec le sélecteur à bande.

Bâtonnet 2 : BATERI, Secours sur batterie.

00E Opt 00000100

On programme le bâtonnet 2 à 1 lorsqu'on active le système de secours pour la remise à niveau à l'aide de batteries. Cette option nécessite une alimentation de secours supplémentaire. En cas d'utilisation de cette option, on utilise la vitesse V0 pour la remise à niveau et donc cette vitesse doit être programmée au maximum à 10% de la vitesse nominale (V2)

Bâtonnet 1 : NOBAND, Non Bande.

00E Opt 00000010

On programme le bâtonnet 1 à 1 lorsqu'on ne dispose pas de la bande et du capteur 003. Dans ce cas, Une vérification tachymétrique de la grande vitesse est nécessaire.

On programme le bâtonnet 1 à 0 lorsqu'on souhaite utiliser l'information de vitesse provenant de la bande Alu et du capteur 003.

#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (5/7).**

#### Bâtonnet 0 : IG, Intégrateur.

00E Opt 00000001

On programme le bâtonnet 0 à 1 lorsqu'on souhaite activer l'intégrateur de glissement du variateur de fréquence et lorsque la bande est installée.

On programme le bâtonnet 0 à 0 dans le cas contraire.

La temporisation d'intégrateur est variable en fonction de la vitesse (0.10 m/s => 2.5 s - 1.6 m/s => 0.3s )

#### • Adresse 010 : Modele, Modèle de Variateur de Fréquence.

A cette adresse, on programme le modèle de variateur de fréquence MLI SCALAIRE sur lequel on travaille. Voir l'autocollant sur le plexi ou l'étiquette sur le capteur de courant.

Unité :	sans
Mini :	2 <b>Maxi</b> : 9
Valeur usine :	Spécificité client

#### • Adresse 012 : IFlux, Courant de flux maximum.

A cette adresse, on programme le courant de flux. Normalement, ce courant est celui mesuré moteur à vide à 1500 tr/mn. Cette mesure est rarement réalisable sur chantier, une méthode « empirique » consiste à programmer le nombre de chevaux lus sur la plaque moteur.

#### Exemple:

Vous lisez 12 CV sur la plaque moteur ⇒ vous programmez 12,0 Vous lisez 12 kW, transformez en chevaux, 12 / 0,736 = 16,3 ⇒ vous programmez 16,3

Unité :	Ampère (a)
Mini :	000,1 a <b>Maxi:</b> 999,9 a
Valeur usine :	Spécificité client

#### Adresse 014 : IFdem, Courant de flux au démarrage.

A cette adresse, on programme le courant de flux au démarrage qui doit être compris entre une valeur mini égale à la valeur de *IFlux* (Ad.012) et une valeur maxi égale à **2 fois** la valeur de *IFlux* (Ad.012). Plus le Courant de flux au démarrage est élévé, plus le Couple au démarrage sera élévé. Le paramètre IFdem entraîne la diminution des vibrations moteur à basse fréquence.

Unité :	Ampère (A)
Mini :	000,1 A <b>Maxi :</b> 999,9 A
Valeur usine :	Spécificité client

Donc en reprenant notre exemple précédent :

#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (6/7).**

#### Adresse 016 : Gliss, Glissement moteur.

A cette adresse, on programme le glissement du moteur.

#### Exemple de calcul du glissement :

Pour un moteur 4 pôles, 50 Hz, qui tournerait donc à 1500 tr/mn sans glissement sur la plaque moteur, vous lisez 1380 tr/mn,

le glissement sera  $\frac{1500 - 1380}{}$  = 0,08 soit 8%  $\Rightarrow$  Programmez 08,0 % 1500

Unité :	pourcentage (%)
Mini :	02,0 % <b>Maxi</b> : 20,0 %
Valeur usine :	Spécificité client

Si le nombre de tours n'est pas précisé, aidez vous du tableau ci-dessous après avoir calculer le rapport Id / In : (courant de démarrage / courant nominal)

<u>Id</u> In	Gliss Ad 016
2,5	10 %
3,5	8 %
4	5 %
5	3 %

#### **ATTENTION:**

Une valeur trop importante peut provoquer des oscillations. Afin de remédier à ce problème, diminuer la valeur du glissement (2% minimum)

#### Adresse 017 : FTmax, Fréquence pour tension Maximum.

A cette adresse, on programme la fréquence associée au moteur.

Unité : Hertz (Hz)	444444
Unité : Hertz (Hz)	
Unite:  Hertz (Hz)	
Unite:  Hertz (Hz)	
11012 (112)	
0.11.0 1	
Mini:   50 Hz   Maxi:   60 Hz	
Valeur usine: Spécificité client	
Valeur usine : Spécificité client	

#### Adresse 018 : Tdema, Tension minimum au démarrage.

A cette adresse, on programme le pourcentage de tension pour obtenir le courant de démarrage souhaité (5%).

Unité :	pourcentage (%)
Mini :	% Maxi : %
Valeur usine :	005 %

Le courant Iflux étant réguler en interne par la MLI SCALAIRE, le paramétrage à 5% solutionne 98% des cas.

#### **EXPLICATION DES PARAMETRES (7/7).**

#### Adresse 027 : Pays, Langue de communication.

A cette adresse, on choisit la langue de communication qui sera utilisée sur l'outil de programmation VEC03.

Choix possible:

France

English

Deutsch \*
Español

\* En Allemagne, la vitesse d'inspection peut monter jusque 0,80 m/s et la vitesse de nivelage jusque 0,50 m/s.

#### Adresse 034 : Dem, Nombre de démarrages. => 0000xxxx

A cette adresse, on peut lire le nombre de démarrages effectués par l'ascenseur et modifier les 4 bits de poids fort.

#### • Adresse 036 : Dem, Nombre de démarrages. => x x x x 0 0 0 0

A cette adresse, on peut lire le nombre de démarrages effectués par l'ascenseur et modifier les 4 bits de poids faible.

#### Adresse 041 : Test, Test transistor.

A cette adresse, on peut écrire 55 afin de vérifier la commande des transistors.

Toutes les Leds passent au rouge lorsque tout va bien.

#### Adresse 042 : Prog, Type de Programme.

A cette adresse, on peut lire le programme sélectionné.

SCA (SCAlaire), VEC (VECtoriel), ARB (ARBre lent)

#### Adresse 043 : TMan, Type de Manoeuvre.

A cette adresse, on peut lire le type de manoeuvre associée à la MLI SCALAIRE.

Normal (Armoire AUTINOR ou avec carte d'interface VEC06), 1Vit (Armoire 1 vitesse), 2Vit (Armoire 2 vitesses)

#### • Adresse 044 : Mcode, Mémoire du N° de code.

A cette adresse, on peut mémoriser un numéro de code personnel à programmer contre toute intervention fortuite. L'équipement est paramétré d'origine avec le code usine **0000** permettant un accès complet et permanent à l'ensemble des paramètres.

Après la programmation de votre code (n'oubliez pas de le noter), l'adresse **044** disparaît. Si vous souhaitez modifier les paramètres entrez votre code à l'adresse **046**.

#### Adresse 046 : Code, Code d'accès.

A cette adresse, entrez votre code pour déverrouiller l'adresse **044** afin de modifier les paramètres et/ou changer le code mémorisé.

#### **EXPLICATION DES ENTREES (1/2)**

• Adresse 100 : En1, Entrées 0 à 7.

Bâtonnet 7: Non utilisé.

100 En 1 10000000

Bâtonnet 6 : **V2**, Vitesse V2, (Grande vitesse)

100 En1 01 00 0000

Il nous indique l'état de l'entrée demande de vitesse V2.

Le bâtonnet 6 est allumé lorsqu'il y a demande de déplacement en vitesse V2.

Le bâtonnet 6 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 5 : V1, Vitesse V1. (Vitesse intermédiaire)

100 En 1 001 00000

Il nous indique l'état de l'entrée demande de vitesse V1.

Le bâtonnet 5 est allumé lorsqu'il y a demande de déplacement en vitesse V1.

Le bâtonnet 5 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet **4** : **V0**, Vitessè V0. (Vitesse traînante)

100 En1 00010000

Il nous indique l'état de l'entrée demande de vitesse V0.

Le bâtonnet 4 est allumé lorsqu'il y a demande de déplacement en vitesse V0.

Le bâtonnet 4 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 3 : INS, Vitesse d'inspection.

100 En 1 00001000

Il nous indique l'état de l'entrée inspection.

Le bâtonnet 3 est allumé lorsqu'il y a demande de mouvement en inspection.

Le bâtonnet 3 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 2 : VISO, Vitesse d'isonivelage.

100 En 1 00000100

Il nous indique l'état de l'entrée isonivelage. (VISO+ & VISO-)

Le bâtonnet 2 est allumé lorsqu'il y a une demande de mouvement en isonivelage.

Le bâtonnet 2 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 1 : DE, Commande orientation Descente.

100 En1 00000010

Il nous indique l'état de l'entrée orientation **Descente**.

Le bâtonnet 1 est allumé lorsqu'il y a demande de mouvement en Descente.

Le bâtonnet 1 est éteint dans le cas contraire.

#### **EXPLICATION DES ENTREES (2/2)**

Bâtonnet 0 : MO. Commande orientation Montée.

100 En1 00000001

Il nous indique l'état de l'entrée orientation Montée.

Le bâtonnet 0 est allumé lorsqu'il y a demande de mouvement en Montée.

Le bâtonnet **0** est éteint dans le cas contraire.

#### Adresse 102 : En2, Entrées 0 à 7.

Bâtonnet 7: Non utilisé.

102 En210000000

Bâtonnet 6 : Non utilisé.

102En201000000

Bâtonnet 5 : CCL, Contrôle Contacteur Ligne.

102 En 2 0 0 1 0 0 0 0 0

Il nous indique l'état de l'entrée Contrôle Contacteur Ligne.

Le bâtonnet 5 est **allumé** lorsque le contacteur **Ligne** est au **repos**. Le bâtonnet 5 est éteint lorsque le contacteur **Ligne** est **collé**.

Bâtonnet 4 : CCS, Contrôle Contacteur Sécurité.

102 En 2000 10000

Il nous indique l'état de l'entrée Contrôle Contacteur Sécurité.

Le bâtonnet 4 est allumé lorsque le contacteur Sécurité est au repos.

Le bâtonnet 4 est éteint lorsque le contacteur Sécurité est collé.

Bâtonnet 3 : Non utilisé.

102 En 200001000

Bâtonnet 2 : Non utilisé.

102 En 200000100

Bâtonnet 1 : CAA, Capteur 003 - Faisceau A.

102 En 2 0 0 0 0 0 0 1 0

Il nous indique l'état du faisceau A (Faisceau supérieur) du capteur 003.

Le bâtonnet 1 est allumé lorsque le faisceau A est coupé.

Le bâtonnet 1 est éteint lorsque le faisceau A n'est pas coupé.

Bâtonnet 0 : CAB, Capteur 003 - Faisceau B.

102 En 200000001

Il nous indique l'état du faisceau B (Faisceau inférieur) du capteur 003.

Le bâtonnet 0 est allumé lorsque le faisceau B est coupé.

Le bâtonnet 0 est éteint lorsque le faisceau B n'est pas coupé.

#### **EXPLICATION DES SORTIES.**

Adresse 101 : Sor, Sorties 0 à 7.

Bâtonnet 7 : Non utilisé.

101 Sor 10000000

Bâtonnet 6 : Non utilisé

101 Sor 01000000

Bâtonnet 5 : Non utilisé.

101 Sor **00100000** 

Bâtonnet 4 : DEF, Relais Défaut.

101 Sor 00010000

Il nous indique l'état de la sortie activant le **relais Défaut** (**DEF** sur la carte **VEC06**). Le bâtonnet **4** est **allumé** lorsque la sortie est activée pour commander le relais de défaut. Le bâtonnet **4** est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 3 : RISO, Relais défaut isonivelage.

101 Sor 00001000

Il nous indique l'état de la sortie activant le **relais défaut isonivelage** (RISO sur la carte **VEC06**).

Le bâtonnet 3 est allumé lorsque la sortie est activée pour commander le relais défaut. Le bâtonnet 3 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 2 : VENT, Relais Ventilation.

101 Sor 00000100

Il nous indique l'état de la sortie activant le relais de ventilation (VENT).

Le bâtonnet 2 est allumé lorsque la sortie est activée pour commander le relais Ventilation.

Le bâtonnet 2 est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 1 : S. Relais Sécurité.

101 Sor 00000010

Il nous indique l'état de la sortie activant le relais Sécurité (S).

Le bâtonnet **1** est **allumé** lorsque la sortie est activée pour commander le relais sécurité. Le bâtonnet **1** est éteint dans le cas contraire.

Bâtonnet 0 : L, Relais Ligne.

101 Sor 00000001

Il nous indique l'état de la sortie activant le relais Ligne (L).

Le bâtonnet 0 est allumé lorsque la sortie est activée pour commander le relais Ligne.

Le bâtonnet **0** est éteint dans le cas contraire.

#### **EXPLICATION DES VARIABLES (1/2)**

#### Adresse 103 : T°, Température du radiateur

en degré Celsius (°)

A cette adresse, on peut lire la température du radiateur de refroidissement des transistors de puissance.

#### Adresse 104 : TCont, Tension continue des condensateurs

en Volt (V)

A cette adresse, on peut lire la tension aux bornes des condensateurs sur le bus continu.

#### Adresse 108 : Imot, Intensité moteur

en Ampère (A)

A cette adresse, on peut lire le courant efficace circulant dans chaque phase moteur.

#### Adresse 10A : DV0, Distance d'arrêt en V0

en mètre (m)

A cette adresse, on peut lire la distance nécessaire pour faire « l'arrondi » de la vitesse traînante V0 à la vitesse nulle.

#### • Adresse 10B : Diso, Distance d'arrêt en Isonivelage

en mètre (m)

A cette adresse, on peut lire la distance nécessaire pour faire « l'arrondi » de la vitesse d'isonivelage VISO à la vitesse nulle.

#### Adresse 10C: Dins, Distance de ralentissement en vitesse d'inspection en mètre (m)

A cette adresse, on peut lire la distance de ralentissement associé à la vitesse d'inspection VINS.

#### Adresse 10E: DV1, Distance de ralentissement en vitesse V1

en mètre (m)

A cette adresse, on peut lire la distance de ralentissement associé à la vitesse intermédiaire V1.

#### • Adresse 110 : Fre, Fréquence envoyée au moteur

en Hertz (Hz)

A cette adresse, on peut lire la fréquence instantanée appliquée au moteur.

#### • Adresse 112 : Con, Consigne / référence

en Hertz (Hz)

A cette adresse, on peut lire la consigne à suivre.

#### **EXPLICATION DES VARIABLES (2/2)**

#### Adresse 114 : Vt. Vitesse ascenseur

en mètre par seconde (m/s)

A cette adresse, on peut lire la vitesse instantanée de la cabine.

#### Adresse 118 : Recup, Récupération d'énergie

en pourcentage (%)

A cette adresse, on peut lire le pourcentage d'énergie consommé dans les x résistances de récupération. (x = nb de résistance de récupération suivant modèle)

#### Adresse 11A : Tmot. Tension d'alimentation moteur

en pourcentage (%)

A cette adresse, on peut lire la tension d'alimentation appliquée au moteur.

#### • Adresse 120 : GD. Gradient de décélération en vitesse V2 en mètre seconde carré (m/s²)

A cette adresse, on peut lire le gradient (pente) de décélération associé aux différentes vitesses.

#### Adresse 122 : DRal, Distance de ralentissement

en mètre (m)

A cette adresse, on peut lire la distance de ralentissement restant à parcourir.

#### • Adresse 12A : I Cap1, Intensité capteur 1

sans unité

A cette adresse, on peut lire l'information donnée par le capteur de courant 1 Remarque : A l'arrêt, l'information doit être comprise entre 500 et 524.

#### • Adresse 12E : I Cap3, Intensité capteur 3

sans unité

A cette adresse, on peut lire l'information donnée par le capteur de courant 3.

Remarque: A l'arrêt, l'information doit être comprise entre 500 et 524.

#### LISTE DES PARAMETRES ET ARCHIVAGE.

ADRESSE	NOM	DESIGNATION	VALEURS MINI	VALEURS MAXI	VALEURS USINE	VALEURS FINALES	PAGE
000	V0	Vitesse traînante	Vitesse traînante         0,001         0,199         1/10 de V2 m/s			24	
001	Iso	Vitesse d'isonivelage	0,000	< V0	0,020 m/s		24
002	ins	Vitesse d'inspection	0,20	0,60	0,50 m/s		24
003	V1	Vitesse intermédiaire	0,61	< V2	0,61 m/s		24
004	V2	Grande vitesse	> V1	04,00	Spécificité client (m/s)		25
006	VSy	Vitesse de synchronisme	0,000	9,999	Spécificité client (m/s)		25
008	DV2	Distance de ralentissement en V2	0,000	9,999	Spécificité client (m)		25
00A	Acce	Incrément d'Accélération	02,0	25,5	3,0 s		26
00B	FrArr	Tempo de stabilisation du Frein à l'Arrêt	0,30	0,80	0,5 s		26
00C	FrDem	Tempo collage Frein au Démarrage	0,00	0,60	0,5 s		26
00D	Thermi	Thermique moteur	100	100	Spécificité client (A)		26
00E	Opt	OPTION => Voir ci-dessous			Spécificité client (m/s)	• .	27
00F	RgT°	Réglage température (Etalonnage de la sonde de T°)	X		4 °c		
010	Modele	Modèle de MLIFT	2	9	Spécificité client	-	28
011	Tmor	Temps d'inter-commutation des IGBT en 0.1 µs		-27	1,5 µs		
012	IFlux	Courant de flux maximum	000,1	999,9	Nombre de chevaux (A)		28
014	IFdem	Courant de flux au démarrage	000,1	999,9	Iflux < x < 2 IFlux = (A)		28
016	Gliss	Glissement moteur en %	02,0	20,0	1500 – RPM 1500 × 100 = %		29
017	FTmax	Fréquence pour tension maximum du moteur.			50		
018	T dema	Tension au démarrage en %.			005 %		
019	FMinD	Fréquence minimum au démarrage	0	2,50	0,10 Hz		
027	Pays	PAYS pour langage de l'outil de diagnostique		-	F GB D SP		30

# \* <u>Détail du paramètre Opt - OPTion - Adresse 00E :</u> ⇒ page 27.

Adresse	Nom	bât 7	bât 6	bât 5	bât 4	bât 3	bât 2	bât 1	bât 0
00E	Opt	ML220V	DFT65°		RETSEC	MLI	BATERI	NOBAND	IG
VALEUR	S USINE	0	0		0	1	0	1	0
VALEURS FINALES									


#### LISTE DES PARAMETRES ET ARCHIVAGE

Adresse	Nom	Désignation	Valeurs mini	Valeurs maxi	Valeurs usine		Valeurs Finales	Page
028	PileDef	Pile de défaut 1						
029	PileDef	Pile de défaut 2						
02A	PileDef	Pile de défaut 3						
02B	PileDef	Pile de défaut 4						
02C	PileDef	Pile de défaut 5						
02D	PileDef	Pile de défaut 6						
02E	PileDef	Pile de défaut 7						
02F	PileDef	Pile de défaut 8						
030	PileDef	Pile de défaut 9						
031	PileDef	Pile de défaut 10	. /					
034	Dem	Nombre de démarrages (modification poids fort)	0000	9999	0000x			30
036	Dem	Nombre de démarrages (modification poids faible)	0000	9999	xxx00000			30
038	Visu1 *	Adresse de la VISU n° 1			PROGRAMMATION	F910		
03A	Visu2 *	Adresse de la VISU n° 2			DES COURBES	F912		
03C	Visu3 *	Adresse de la VISU n° 3			VISUALISÉES	F904		
03E	Visu4 *	Adresse de la VISU n° 4			SUR LE P.C.	F908		
040	HinTen	Inhibition du contrôle tension.			00			
041	Test	Vérification des transistors (Programmer 55 pour test)			00			30
042	Prog	Type de programme (VEC, SCA, ARB)			SCA		4.	30
043	TMan	Type de manœuvre de commande (Normal, 1Vit, 2Vit)			Spécificité client			30
044	Mcode	Mémoire du numéro de code			0000			30
046	Code	Entrée du numéro de code			0000	•		30

<sup>\*</sup> Il est possible de visualiser les paramètres, les entrées / sorties, les variables ainsi que les courbes de fonctionnement sur un P.C. à l'aide d'une carte d'interface P313 et du programme VISU P.C.

Pour ce faire, raccorder l'ensemble et appuyer sur les 2 boutons extrêmes du boîtier VEC03 afin de faire apparaître sur l'afficheur « LECTURE PARAM. »

Appuyer de nouveau sur les 2 boutons extrêmes en fin de Visu PC.

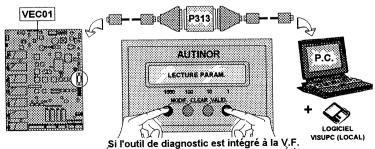

#### Il est possible de visualiser :


•	La courbe théorique (consigne) :	F912
	La courbe réelle :	F910
•	La tension condensateur sur le bus continu :	F904
•	Le courant moteur efficace :	F908

Il est impératif d'appuyer sur les 2 boutons extrèmes.

## LISTE DES ENTREES / SORTIES.


Adresse	Nom	bât 7	bât 6	bât 5	bât 4	bât 3	bât 2	bât 1	bât 0	Page
		ENTrées								
100	En1		V2	V1	V0	INS	VISO	DE	MO	31
		SORties								
101	Sor		FR		DEF	RISO	VENT	S	L	33
			ENtrées2							
102	En2			CCL	ccs			CAA	CAB	32
103	T°	Température radiateur (°C)						34		
104	TCont	Tension CONdensateur (v)						34		
108	lmot	Intensité MOTeur (A)						34		
10A	DV0	Distance d'arrêt V0 (m)						34		
10B	Diso	Distance d'arrêt ISO (m)						34		
10C	Dins	Distance de ralentissement en vitesse INSpection (m)						34		
10E	DV1	Distance de ralentissement en vitesse V1 (m)						34		
110	Fre	FREquence envoyée au moteur (Hz)						34		
112	Con	CONsigne / référence (Hz)						34		
114	Vt	ViTesse ascenseur (m/s)						35		
118	Recup	RECUPération d'énergie (%)					35			
11A	TMot	Tension d'alimentation MOTeur (%)						35		
120	GD	Gradient de Décélération en vitesse V2 (m/s²)						35		
122	DRal	Distance de RALentissement (m)						35		
12A	I Cap1	Intensité CAPteur (Borne 11 moteur)						35		
12E	I Cap3	Intensité CAPteur (Borne 13 moteur)						35		

## SCHÉMAS ÉLECTROMÉCANIQUES (1/4)

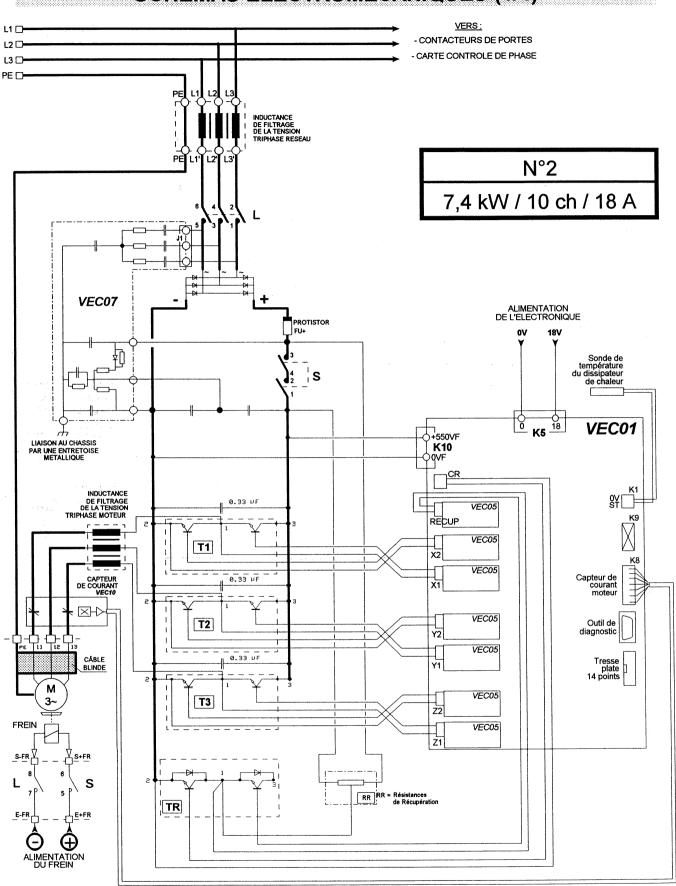


=> Voir aussi le chapitre Localisation et raccordement des borniers page 17.

#### SCHÉMAS ÉLECTROMÉCANIQUES (2/4)

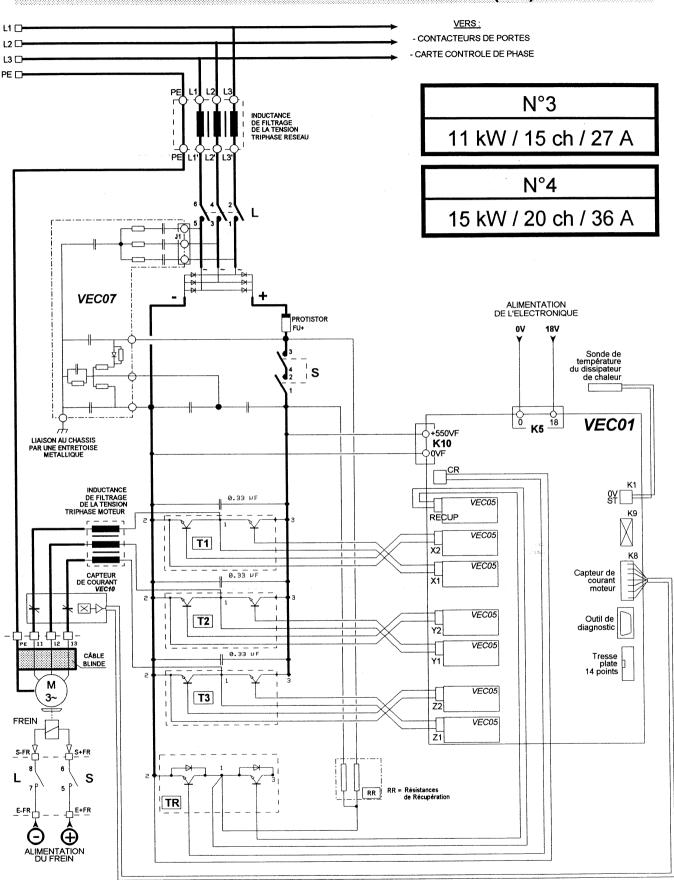


=> Voir aussi le chapitre Localisation et raccordement des borniers page 17.

# SCHÉMAS ÉLECTROMÉGANIQUES (3/4)

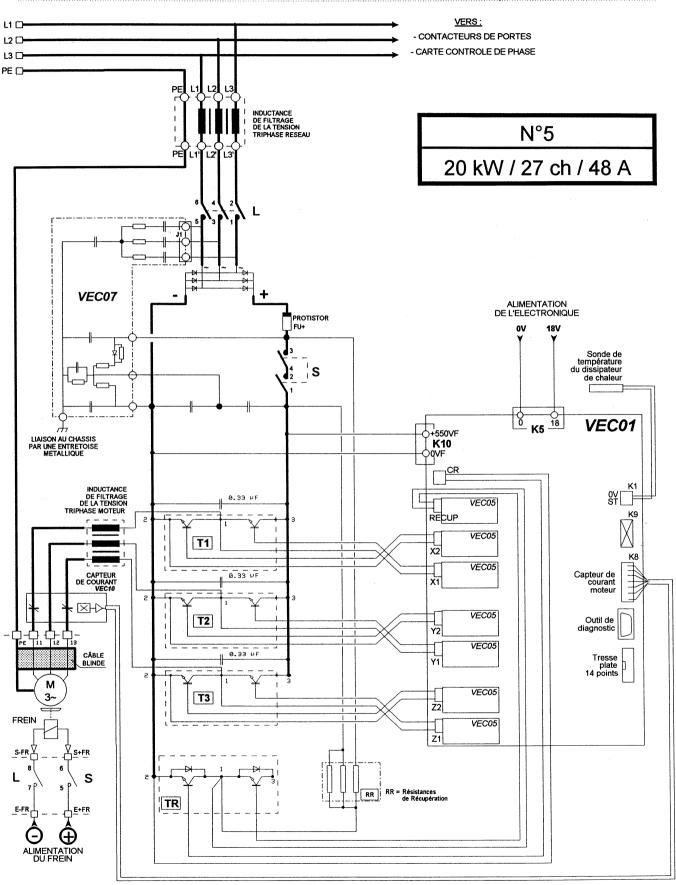

=> Voir aussi le chapitre Localisation et raccordement des borniers page 17.

#### SCHÉMAS ÉLECTROMÉCANIQUES (4/4)

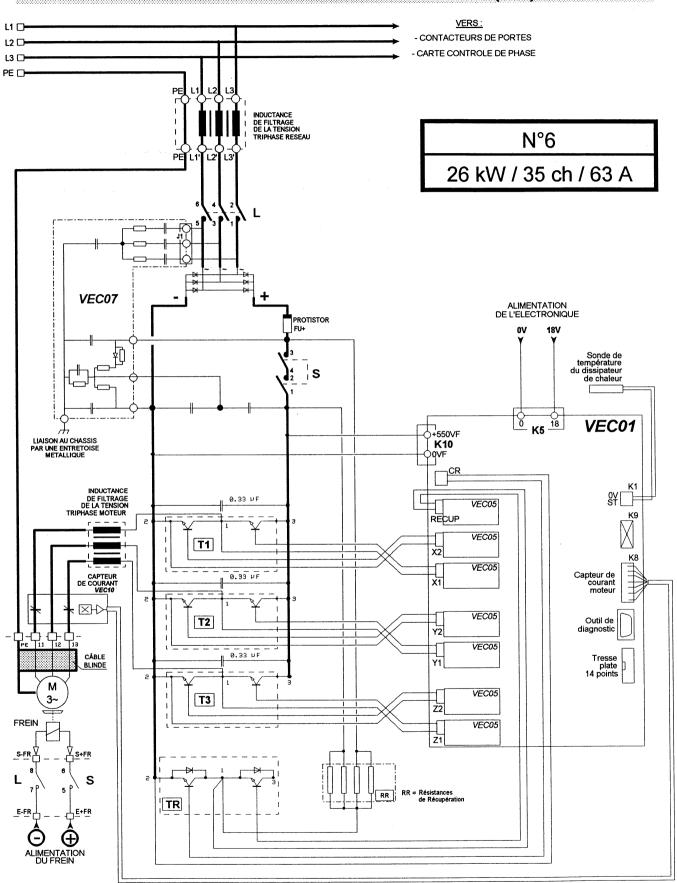


=> Voir aussi le chapitre Localisation et raccordement des borniers page 17.

#### ANNEXE DE RACCORDEMENT

En cas d'association de la MLI SCALAIRE avec une armoire 1 ou 2 vitesses autre qu'AUTINOR, il est nécessaire d'effectuer les raccordements suivant.


#### Raccordement du capteur magnétique :

Le capteur magnétique est nécessaire en cas d'absence du comptage à bande (capteur de comptage O03 + Bande crantée) il permet d'obtenir une information de précision d'arrêt nécessaire en cas d'association de la Variation de fréquence avec une armoire 1 vitesse ET en l'absence de la carte d'interface VEC06.

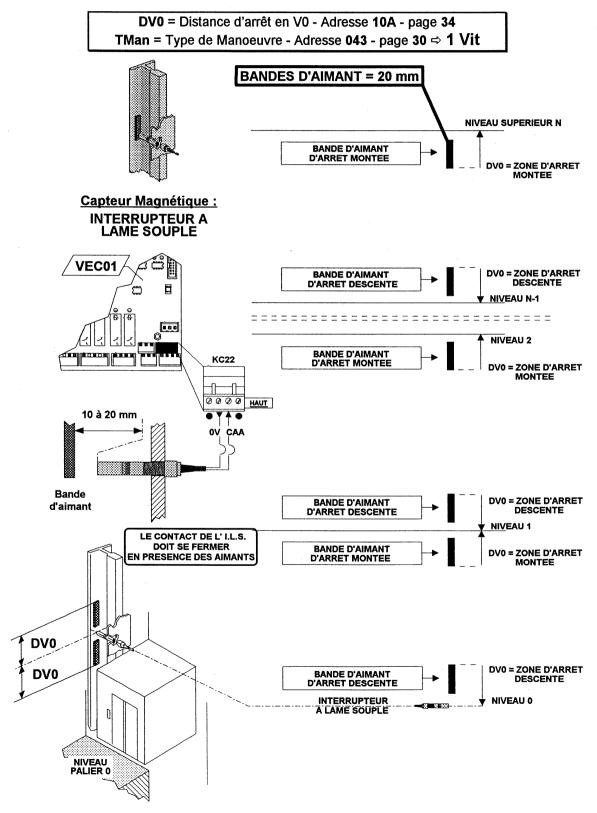


# ANNEXE EN CAS D'ASSOCIATION DE LA V.F. AVEC UNE ARMOIRE 1 OU 2 VITESSES (2/2)

#### Raccordement des communs « cabine et palier » en 1 ou 2 vitesses :

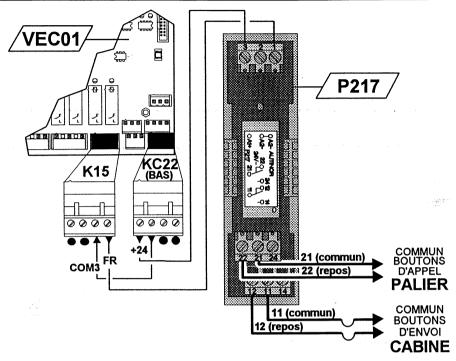

#### Maintien de la came dans la zone de ralentissement en 1 ou 2 vitesses :

• Insérer un contact ouvert de L en parallèle avec le pilotage de la came.



• En cas de porte automatique pilotée sans came, insérer en série avec le contact ouverture de commande de porte un **contact fermé** de **L**.

#### Les signaux MO et DE en 1 vitesse :

Il est nécessaire d'écarter les points de ralentissement MO (Montée) et DE (Descente) pour donner la distance de ralentissement. L'arrêt de la cabine (fin de V0) sera donné par l'aimant de 20 mm et le capteur magnétique.

#### Les signaux MO, DE et GV en 2 vitesses :

Les signaux MO (Montée) et DE (Descente) deviennent les points d'arrêt en V0. Raccorder le signal GV (Grande Vitesse) sur l'entrée VISO de la carte VEC01.

#### LISTE DES CODES DE DEFAUTS.

#### LES CODES DE DÉFAUT DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE (CARTE VEC01)

La pile de défauts du variateur de fréquence MLI SCALAIRE se trouve aux adresses 28, 29, 2A, 2B, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 30 et 31. A l'adresse 28 on trouve le dernier défaut et à l'adresse 31 le plus ancien enregistré.

#### AVANT DE QUITTER LE CHANTIER, NOUS VOUS CONSEILLONS DE <u>METTRE LA PILE DE DÉFAUT À 00</u> AFIN DE MIEUX SURVEILLER LES PANNES.

N°défaut	Signification	Visualisation		
-00-	FONCTIONNEMENT CORRECT	Pas de défaut		
-10-	INVERSION DU SENS DE ROTATION. (DÉTECTION PAR CAPTEUR)	Inversion phase		
-11-	CONSÉQUENCE D'UN CHANGEMENT D'ÉTAT SIMULTANÉ DES SIGNAUX A ET B	Défaut capteur		
-22-	PERTE DE LA RÉFÉRENCE V2 SANS RETOUR LECTURE CAPTEUR.	Intégrateur		
-52-	COUPURE DU « 10 » EN MARCHE. (CHAÎNE DES SÉCURITÉS)	Coupure du 10 en marche		
-62-	DÉFAUT CAPTEUR 003.	Comptage capteur irrationnel		
-78-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR « S »	Absence de S		
-80-	ABSENCE DE TENSION CONDENSATEUR (tc) LORS DU DÉPART OU TENSION < 450V AU DÉMARRAGE	Tension < 450 v au démarrage		
-81-	COURANT MOYEN SUPÉRIEUR À LA PUISSANCE AUTORISÉE	Thermique		
-82-	VITESSE RÉELLE SUPÉRIEURE DE 15% A LA VITESSE NOMINALE VN PROGRAMMÉE.	Vitesse > 115% de la vitesse nominale		
-83-	VITESSE D'INSPECTION SUPÉRIEURE A 0,60 M/S.	Vitesse > 0.6 ms en inspection		
-84-	VITESSE D'ISONIVELAGE SUPÉRIEURE A 0,30 M/S.	Vitesse > 0.3 ms en isonivelage		
-85-	TENSION DE RÉCUPÉRATION SUPÉRIEURE A 650 VOLT. (DÉFAUT DU CIRCUIT DE FREINAGE).	Récupération		
-86-	ABSENCE DE TENSION LORS DE LA COMMANDE DE MOUVEMENT. (FUSIBLE OU NON COLLAGE DES CONTACTEURS).	Absence de tension en marche		
-87-	NON DÉCOLLAGE DU CONTACTEUR « LIGNE ».	Non décollage des contacteurs		
-88-	COMMANDE « MONTÉE » ET « DESCENTE » SIMULTANÉE.	Montée descente Simultanée		
-89-	TEMPÉRATURE DU RADIATEUR SUPÉRIEURE A 40 °.	T° Radiateur		
-90-	COURANT ONDULEUR SUPÉRIEUR AU COURANT MAX. TRANSISTOR.	Surintensité secteur		
-91-	DÉFAUT DU TRANSISTOR N°1 DU HAUT.	I.G.B.T. N°1		
-92-	DÉFAUT DU TRANSISTOR N°2 DU HAUT.	I.G.B.T. N°2		
-93-	DÉFAUT DU TRANSISTOR N°1 DU MILIEU.	I.G.B.T. N°3		
-94-	DÉFAUT DU TRANSISTOR N°2 DU MILIEU.	I.G.B.T. N°4		
-95-	DÉFAUT DU TRANSISTOR N°1 DU BAS.	I.G.B.T. N°5		
-96-	DÉFAUT DU TRANSISTOR N°2 DU BAS.	I.G.B.T. N°6		
-97-	DÉFAUT DU TRANSISTOR DE RÉCUPÉRATION.	I.G.B.T. RECUP		
-98-	DISTANCE DE RALENTISSEMENT NON ADAPTÉE À VN - DÉFAUT DE PARAMÉTRAGE.	Paramétrage		
-99-	DÉFAUT D'ÉCRITURE DANS L'E²ROM.	Ecriture Eerom		
-100-	INTENSITÉ MOTEUR SUPÉRIEURE À L'INTENSITÉ MAXIMALE	I moteur > Max		
AUTRE	DÉFAUT NON PROGRAMMÉ.	Non programme		

**ATTENTION:** 

POUR TOUT REMPLACEMENT DE CARTES ÉLECTRONIQUE, RESPECTER LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES À L'ENVOI DE CELLES-CI (SACHET ANTI-STATIQUE)